

2014

SKT Suomi Oy

Timo Kantola

LPS 2000 QUATTRO

LPS 2000 Quattro ja D kytkentäohje

LPS2000 QUATTRO/ D SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO - KAAPELOINTI

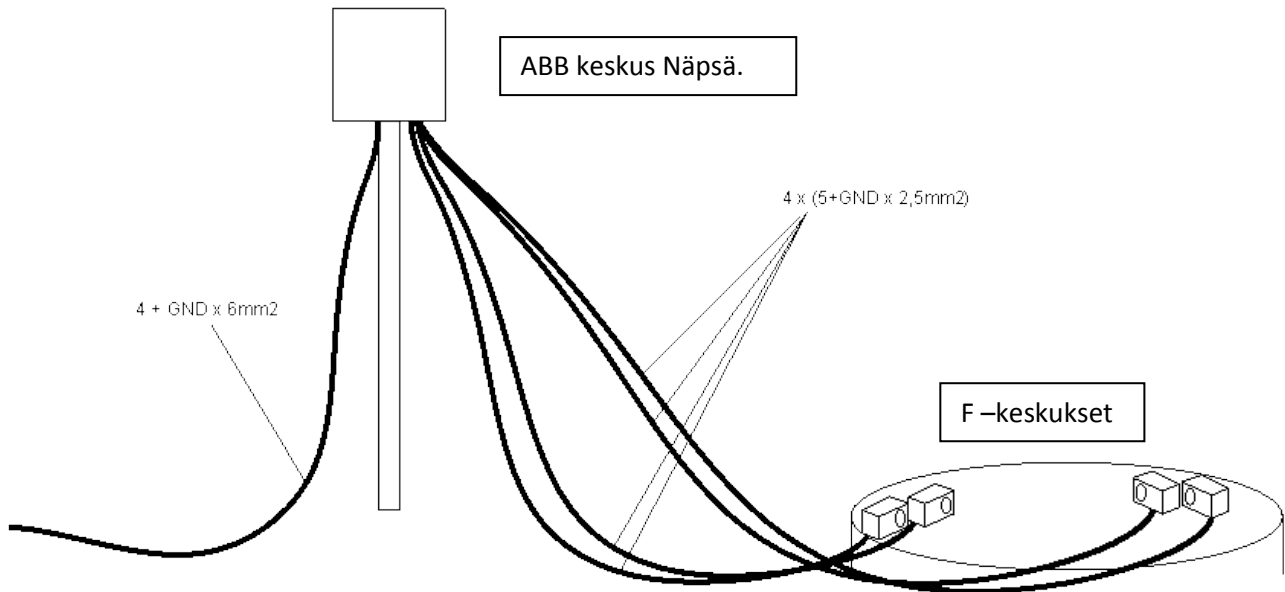


ABB pääkeskukselle tuodaan hälytysviestit Quattro/ D pumppaamolta potentiaalivapaana tietona releille, joilla jaetaan virtaviesti Xenon –valolle tai summerille. Releet asennetaan sähköpääkeskukseen. Pääkeskukseen asennetaan myös Comlink GSM –moduuli ja antenni mikäli GSM –hälytystä käytetään. GSM –modulille tuodaan potentiaalivapaa kärkitieto jokaiselta pumpun keskukselta (2..4 kpl).

Sähkökeskus F

